

# Mapování přístupnosti objektů

## **Bezbariérová knihovna I.**

29. března 2012, NK ČR - Klementinum

**Pražská organizace vozíčkářů, o.s.**

Ing. Marie Málková



**p r a ž s k á**  
**organizace**  
**vozíčkářů**

**Vznik organizace:** duben 1991

**Tři základní pilíře činnosti organizace:**

Odborné sociální poradenství


Vzdělávací a volnočasové aktivity

Přes bariéry



- mapování přístupnosti objektů, komunikací a dopravy
- distribuce informací o přístupnosti – [www.presbariery.cz](http://www.presbariery.cz), vydávání publikací
- koncepční práce – připomínkování související legislativy, aktivity vedoucí ke sjednocení metodiky mapování, účast v odborných pracovních skupinách
- vzdělávací a prezentační akce

# PUBLIKACE

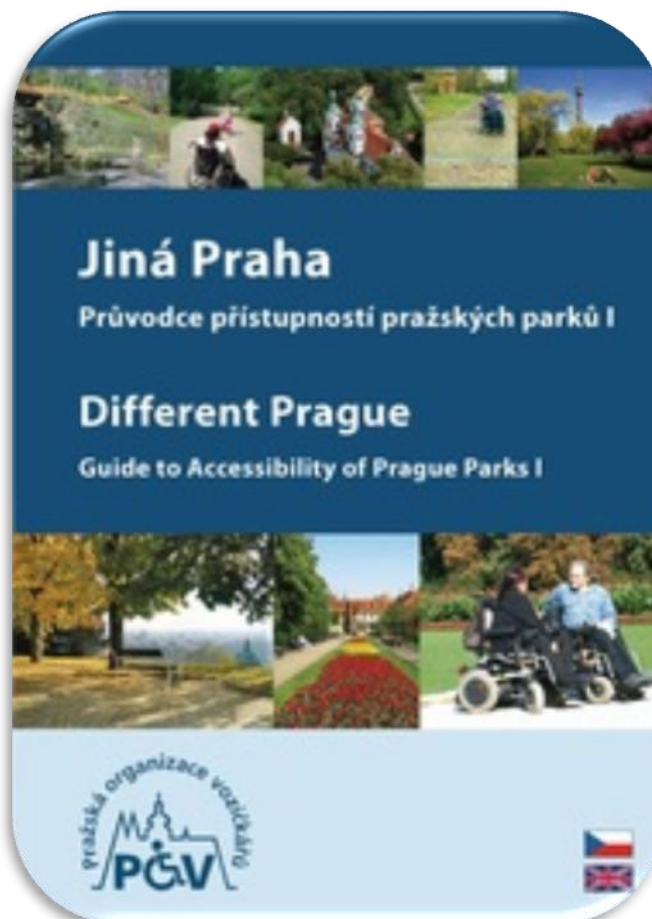

# Sjednocení metodiky mapování přístupnosti objektů z technicko-uživatelského pohledu

- **Potřeba nastavit jednotná kritéria pro určování kategorií přístupnosti objektů.**
- **Potřeba sjednotit výstupy mapování tak, aby byly přehledné pro uživatele.**
- **Potřeba nastavit odbornou a profesionální úroveň mapování i zpracování získaných informací.**

# Kategorizace přístupnosti

- Objekt přístupný



- Objekt částečně přístupný



- Objekt nepřístupný



# Objekt přístupný



- Přístupný je celý objekt, nebo jeho větší část, alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 % (převýšení 12,5 cm na metr), při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a všechny průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.

## Objekt přístupný



- Pro překonání výškových rozdílů je dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na bezbariérovost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.



# Objekt přístupný



- Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou popsány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

# Objekt částečně přístupný



- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5%, při délce do 9 metrů maximálně 12,5%. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.

## Objekt částečně přístupný



- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny - šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

# Objekt nepřístupný



- Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

## Přístupná toaleta – WC I.



- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře kabiny se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m x hloubka 1,6 m.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezen dalším zařízením toalety.
- V případě, že se toaleta zamyká, informace o umístění klíče nebo způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.

## Částečně přístupná toaleta – WC II.



- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 m x hloubka 1,4 m. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je široký min. 70 cm.

Další potřebné informace (včetně uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.


## Nepřístupná toaleta – běžné WC



Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

## Doplňující piktogramy


Obtížný povrch



Obtížný sklon




Bezbariérový vstup hlavním vchodem



Bezbariérový vstup bočním vchodem



Schody



Točité schodiště





# Doplňující piktogramy

Výtah




Plošina nebo výtah


(jen pro osoby s omezenou schopností pohybu)



Ližiny nebo rampa



Úzké dveře nebo průjezdy





**Děkuji za pozornost.**

**Ing. Marie Málková**

[www.pov.cz](http://www.pov.cz), [www.presbariery.cz](http://www.presbariery.cz)

[malkova@pov.cz](mailto:malkova@pov.cz)



**p r a ž s k á  
o r g a n i z a c e  
v o z í č k á ř ů**